建筑材料/~~施工方案~~提交审批表

致 ：梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司/澧信工程顾问有限公司

由 ：中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）　　报审日期：2013年5月22日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目
审批内容	☐材料/设备名称、规格、型号：　火灾声报警器：JL24-6 ☐使用地方：　地下车库、7#～13#楼火灾自动报警系统 ☐使用数量：　☐施工方案
报审事项/合约要求	品牌、生产厂家/供应商广东平安消防实业有限公司（赋安配套产品）　编号　9# - MT -XF-019(A)

主要内容、附件说明(可加附页)：

☐制造商的说明书
☐技术资料
☑产品合格证
☑检验合格证明/已被批准的信件
☐使用说明
☐审批附表
☑样品
☐其他，请注明
赋安配套产品

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☑	☑
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☑	☑
建筑设计顾问（LWK）	☑	☑
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☑	☑
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☑	☑

中国建筑第四工程局有限公司
佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目项目经理部
地址：佛山市禅城区澜石一路
联系电话：13760685089
传真：

消防专业施工单位负责人（签字）：程
日　期：2013.5.21
提交方负责人（签字）：
日　期：2013.5.21

审查意见		顾问编号：
☐ 附件 ☐ 建筑师(LWK) ☐ 结构顾问(科进) ☐ 机电顾问（JRP） ☐ 监理 ☐ 南方院 ☐ 建筑部 ☐ 工管部	附件：监理单位意见共___页；顾问公司意见共___页。 ☐A 同意，可接纳 ☐B 有条件接纳，具体按批注意见执行。 ☐C 资料不全，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐D 不接纳，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐E 无本专业意见/见其他批注意见 ☐F 有造价增加更改 批注意见：	

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☐	☐
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☐	☐
建筑设计顾问（LWK）	☐	☐
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☐	☐
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☐	☐
佛山消防	☐	☐

备注
本次审查不包括具体尺寸、数量的审定。
本次审查目的仅为确认报审文件符合设计意图。
任何意见或修订要求不应被视为已同意做出合约的修改/设计变更。
承建商文件通过审查后，乃需履行其合约责任，并符合国家，地方相关法规要求。
承建商在重新报审时，应将修订之处用云线标识

顾问公司/设计院签署	_____（签字）：_____ 日　期：_____

工程材料、构配件、设备报审表

GD220209□□

单位(子单位)工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目

致 广州穗科建设监理有限公司 （项目监理机构）：

我方于_____ 年 ____ 月 ____日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及结果报上，拟用于下述部位： 地下车库、7～13号楼火灾自动报警系统 。

请予以审核。

附件:1、数量清单(包括名称、来源和产地、用途、规格)。

2、出厂质量证明文件

项目经理部（项目章）

项目负责人：

日　　期：2013 年 5月22日

进场前审查意见：

项目监理机构（项目章）

专业监理工程师/总监代表：

日　　期：

使用前审查意见：

项目监理机构（项目章）

总/专业监理工程师：

日　　期：　　年　　月　　日

附：承包单位报送的必要复试报告

№ Dz201003024

2008000170Z　　(2008)国认监认字(001)号　　检 测 CNAS L0259

检 验 报 告

合格证

受检单位名称 广东平安消防实业有限公司

产品型号名称 JL24-6 型火灾声警报器

检 验 类 别 型 式 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

№Dz201003024　　共 4 页　第 1 页

产品名称	火灾声警报器	型　　号	JL24-6
受检单位	广东平安消防实业有限公司	商　　标	
生产单位	广东平安消防实业有限公司	检验类别	型式检验
抽 样 者	严洪、莫雄琳	抽样地点	成品库
抽样基数	100 只	生产日期	2010 年 5 月
样品数量	3 只	抽样日期	2010 年 5 月 21 日
样品状态	完好	到样日期	2010 年 5 月 26 日
检验依据	GA 385-2002	检验日期	自 2010 年 6 月 1 日 至 2010 年 7 月 16 日
检验项目	全项		
检验结论	我中心按国家公共安全行业标准 GA 385-2002《火灾声和/或光警报器》的要求，对广东平安消防实业有限公司生产的 JL24-6 型火灾声警报器样品进行了型式检验。 该送检样品满足 GA 385-2002《火灾声和/或光警报器》的技术要求，判定为合格。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：二〇一〇 年 七 月 二十三 日		
备注			

批准：　　审核：　　编制：

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

№Dz201003024

受检单位	广东平安消防实业有限公司		
通信地址	广东省佛山市南海区桂城平洲工业园“顺利围丰字号”地段		
法人代表	陈丽华	邮政编码	528251
传　　真	0757-86709333	联系电话	0757-86709999

产品照片

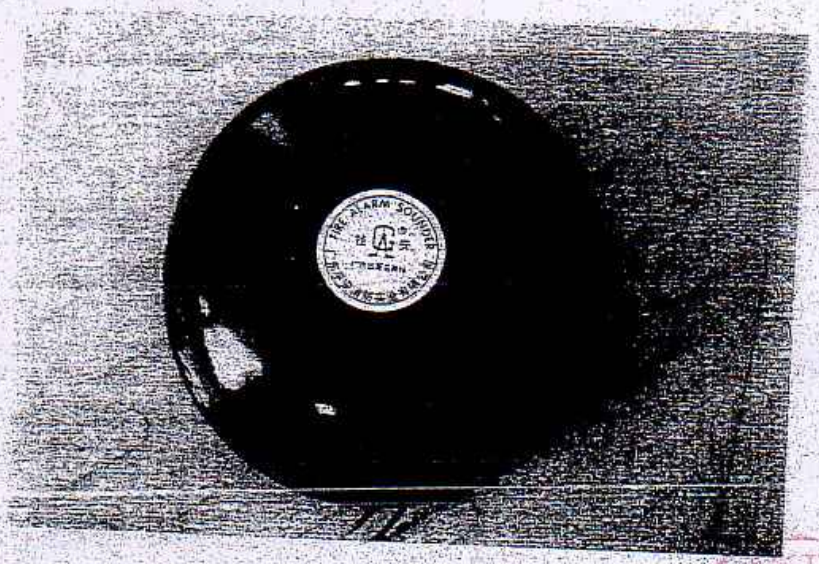

产品描述：

JL24-6 型火灾声警报器：

1. 外壳材质：金属；
2. 额定工作电压：DC24V；
3. 不具有地址编码功能。

火灾声警报器检验结果汇总表

受检单位：广东平安消防实业有限公司　　№：Dz201003024

产品型号：JL24-6　　

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.3	声警报信号声压级(dB)： 1# 85.9　2# 86.7　3# 86.2	合格	
2	耐久性试验	5.4	声警报信号声压级(dB)： 1# 85.7　2# 86.9	合格	
3	电压波动试验	5.5	供电电压为额定电压的110%时，声警报信号声压级(dB)： 1# 87.2　2# 87.7 供电电压为额定电压的85%时，声警报信号声压级(dB)： 1# 85.0　2# 85.3	合格	
4	绝缘电阻试验	5.6	大于500MΩ	合格	
5	耐压试验	5.7	声警报信号声压级(dB)： 1# 86.3　86.5	合格	
6	辐射电磁场试验	5.8	1#试样声警报信号声压级(dB)： 86.0	合格	
7	静电放电试验	5.9	2#试样声警报信号声压级(dB)： 87.1	合格	
8	电瞬变脉冲试验	5.10	2#试样声警报信号声压级(dB)： 86.6	合格	
9	高温试验	5.11	1#试样声警报信号声压级(dB)： 86.1	合格	
10	低温试验	5.12	2#试样声警报信号声压级(dB)： 86.8	合格	
11	恒定湿热试验	5.13	1#试样声警报信号声压级(dB)： 86.2	合格	
12	振动试验	5.14	2#试样声警报信号声压级(dB)： 86.3	合格	
13	腐蚀试验	5.15	3#试样声警报信号声压级(dB)： 86.0	合格	