建筑材料/~~施工方案~~提交审批表

致：梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司/澧信工程顾问有限公司

由：中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）　　报审日期：2013年5月22日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目
审批内容	☐材料/设备名称、规格、型号：　手动报警按钮：J-SAP-ZMB ☐使用地方：　地下车库、7#～13#楼火灾自动报警系统 ☐使用数量：　☐施工方案
报审事项/合约要求	品牌、生产厂家/供应商深圳市赋安安全系统有限公司　　编号：9# - MT -XF-017(A)

主要内容、附件说明(可加附页)：

- ☑制造商的说明书
- ☐技术资料
- ☑产品合格证
- ☑检验合格证明/已被批准的信件
- ☐使用说明
- ☐审批附表
- ☑样品
- ☐其他，请注明

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☑	☑
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☑	☑
建筑设计顾问（LWK）	☑	☑
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☑	☑
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☑	☑

中国建筑第四工程局有限公司
佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目项目经理部

地址：佛山市禅城区澜石一路

联系电话：13760685089

传真：

相关专业施工单位负责人（签字）：
日　期：2013.5.21
提交单位负责人（签字）：
日　期：2013.5.21

审查意见		顾问编号：
☐ 附件 ☐ 建筑师(LWK) ☐ 结构顾问(科进) ☐ 机电顾问（JRP） ☐ 监理 ☐ 南方院 ☐ 建筑部 ☐ 工管部	附件：监理单位意见共___页；顾问公司意见共___页。 ☐A 同意，可接纳 ☐B 有条件接纳，具体按批注意见执行。 ☐C 资料不全，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐D 不接纳，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐E 无本专业意见/见其他批注意见 ☐F 有造价增加更改 批注意见：	

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☐	☐
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☐	☐
建筑设计顾问（LWK）	☐	☐
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☐	☐
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☐	☐
佛山消防	☐	☐

备注

本次审查不包括具体尺寸、数量的审定。
本次审查目的次仅为确认报审文件符合设计意图。
任何意见或修订要求不应被视为已同意做出合约的修改/设计变更。
承建商文件通过审查后，乃需履行其合约责任，并符合国家，地方相关法规要求。
承建商在重新报审时，应将修订之处用云线标识

顾问公司/设计院签署	_____（签字）：_____ 日　期：_____

工程材料、构配件、设备报审表

GD220209□□

单位(子单位)工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目

致 广州穗科建设监理有限公司 （项目监理机构）：

我方于_____ 年 ____ 月 ____日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及结果报上，拟用于下述部位： 地下车库、7～13号楼火灾自动报警系统 。

请予以审核。

附件:1、数量清单(包括名称、来源和产地、用途、规格)。

2、出厂质量证明文件

项目经理部（项目章）

项目负责人：

日　　期：2013 年 5月22日

进场前审查意见：

项目监理机构（项目章）

专业监理工程师/总监代表：

日　　期：

使用前审查意见：

项目监理机构（项目章）

总/专业监理工程师：

日　　期：　　年　　月　　日

附：承包单位报送的必要复试报告

№ Dz200903633

2008000170Z

(2008)国认监认字(001)号

检 测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 深圳市赋安安全系统有限公司

产品型号名称 J-SAP-ZMB型手动火灾报警按钮

检 验 类 别 认 可 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz200903633　　共 6 页第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型　　号	J-SAP-ZMB
申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司	商　　标	
制 造 商	深圳市赋安安全系统有限公司	检验类别	认可检验
生产企业	深圳市赋安安全系统有限公司	生产日期	2009 年 6 月
抽 样 者	王中铮、张颖琮	抽样地点	库房
抽样基数	100 只	抽样日期	2009 年 9 月 9 日
样品数量	4 只	到样日期	2009 年 9 月 24 日
样品状态	完好	检验日期	自 2009 年 9 月 25 日 至 2009 年 10 月 21 日
检验依据	GB 19880-2005		
检验项目	试验前检查、动作性能、低温（运行）、冲击(运行)、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
检验结论	根据深圳市赋安安全系统有限公司关于其生产的 J-SAP-ZMB 型手动火灾报警按钮设计变更的申请，我中心针对该手动火灾报警按钮增加电话插孔指示灯的改动，按国家标准 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关条文要求，对样品进行了部分试验项目的检验。 深圳市赋安安全系统有限公司生产的 J-SAP-ZMB 型手动火灾报警按钮于二〇〇八年九月通过我中心检验(见我中心检验报告第 20082310 号)。其改动后的样品满足国家标准 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关技术要求。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：二〇〇九 年 十 月 二十九 日		
备注			

批准：张德成　　审核：[illegible]　　编制：邹序

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz200903033

申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司		
通信地址	深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 5-8 层		
法人代表	黄康景	邮政编码	518031
传　　真	0755-86315559	联系电话	0755-86315069

产品照片

产品描述：

J-SAP-ZMB 型手动火灾报警按钮：

1. 外壳材质为塑料；颜色为红色。
2. 户内使用型。
3. 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成。
4. 启动零件为重复使用型，报警状态复位通过使用工具完成。
5. 具有一个火灾报警确认灯，火灾报警确认灯正常监视状态红色闪亮，火灾报警状态红色常亮。
6. 采用电子编码方式编码。
7. 配接深圳市赋安安全系统有限公司生产的 JB-LBZ2-FS5050 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。

手动火灾报警按钮检验结果汇总表

申请单位：深圳市赋安安全系统有限公司　　№：Dz200903633

产品型号：J-SAP-ZMB　　共 6 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	4.1.7、6.1、6.2	满足标准要求。	合格	
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	
3	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合格	
4	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合格	
5	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合格	
6	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合格	
7	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合格	
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合格	

以下空白。

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合 格

受试设备连接图：

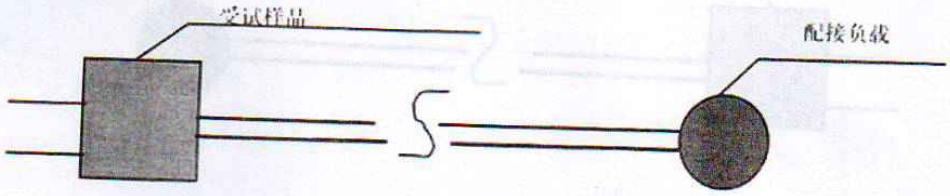

试验布置示意图：

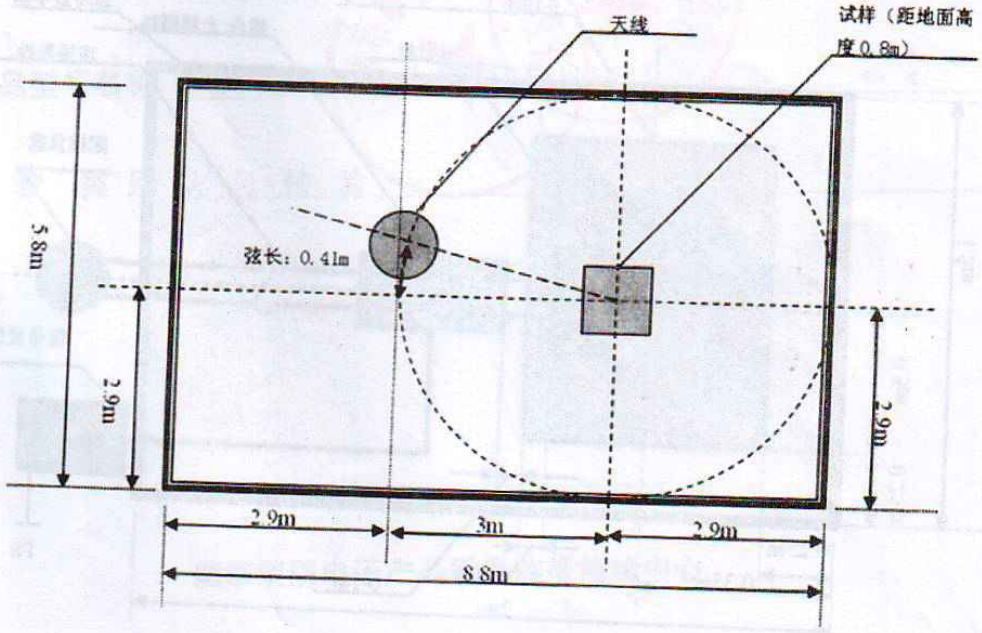

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	CHA9652B	校准状态	合 格

受试设备连接图：

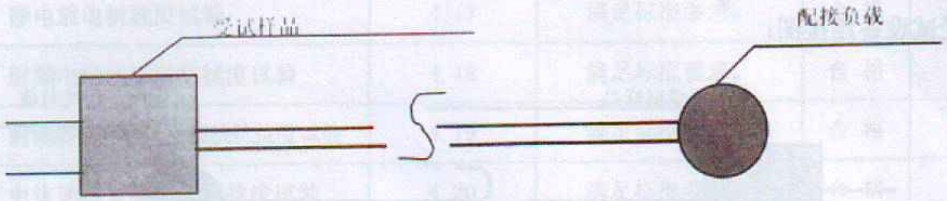

试验布置示意图：

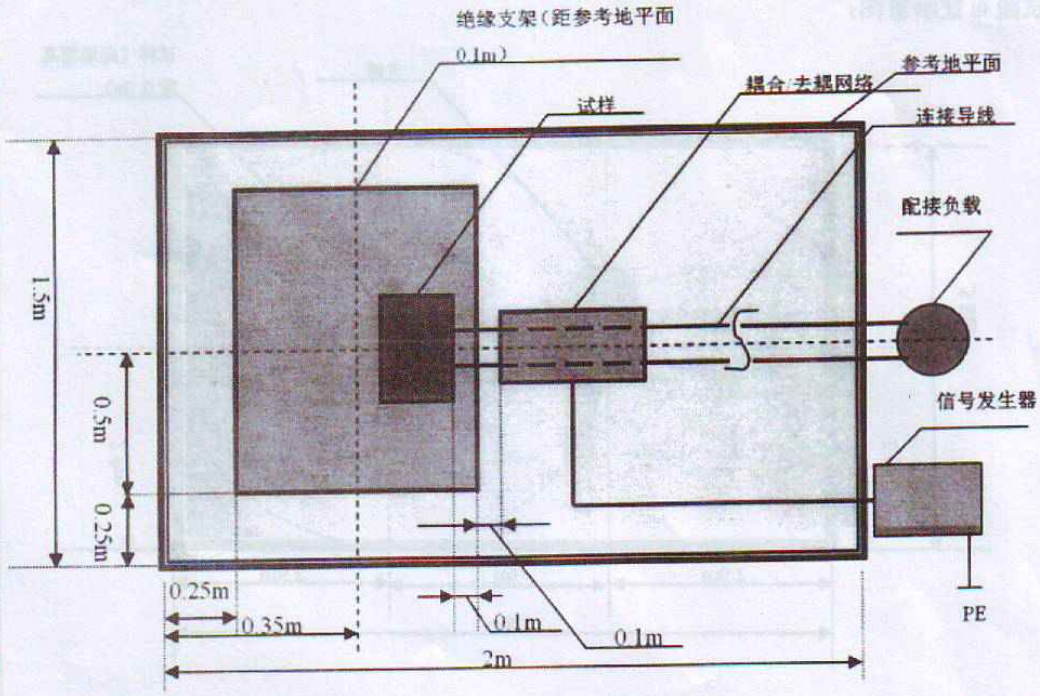

中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001297

委 托 方： 深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

制 造 商： 深圳市赋安安全系统有限公司(H000124)

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

生 产 厂： 深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

产品名称： 手动火灾报警按钮

认证单元： J-SAP-ZMB

内　　含： J-SAP-ZMB(主型)

产品认证实施规则 ： CNCA-09C-044:2011

产 品 认 证 模 式 ： 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产　品　标　准 ： GB19880-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2008-09-09

发（换）证日期：2012 年 07 月 30 日　有效期至：2013 年 09 月 08 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询

CNAS

产品认证
CNAS C073-P

深圳市赋安安全系统有限公司

发证机构名称（盖章）

公安部消防产品合格评定中心

中国 • 北京市东城区永外西革新里甲108号　100077

http://www.cccf.net.cn

A 0004664